

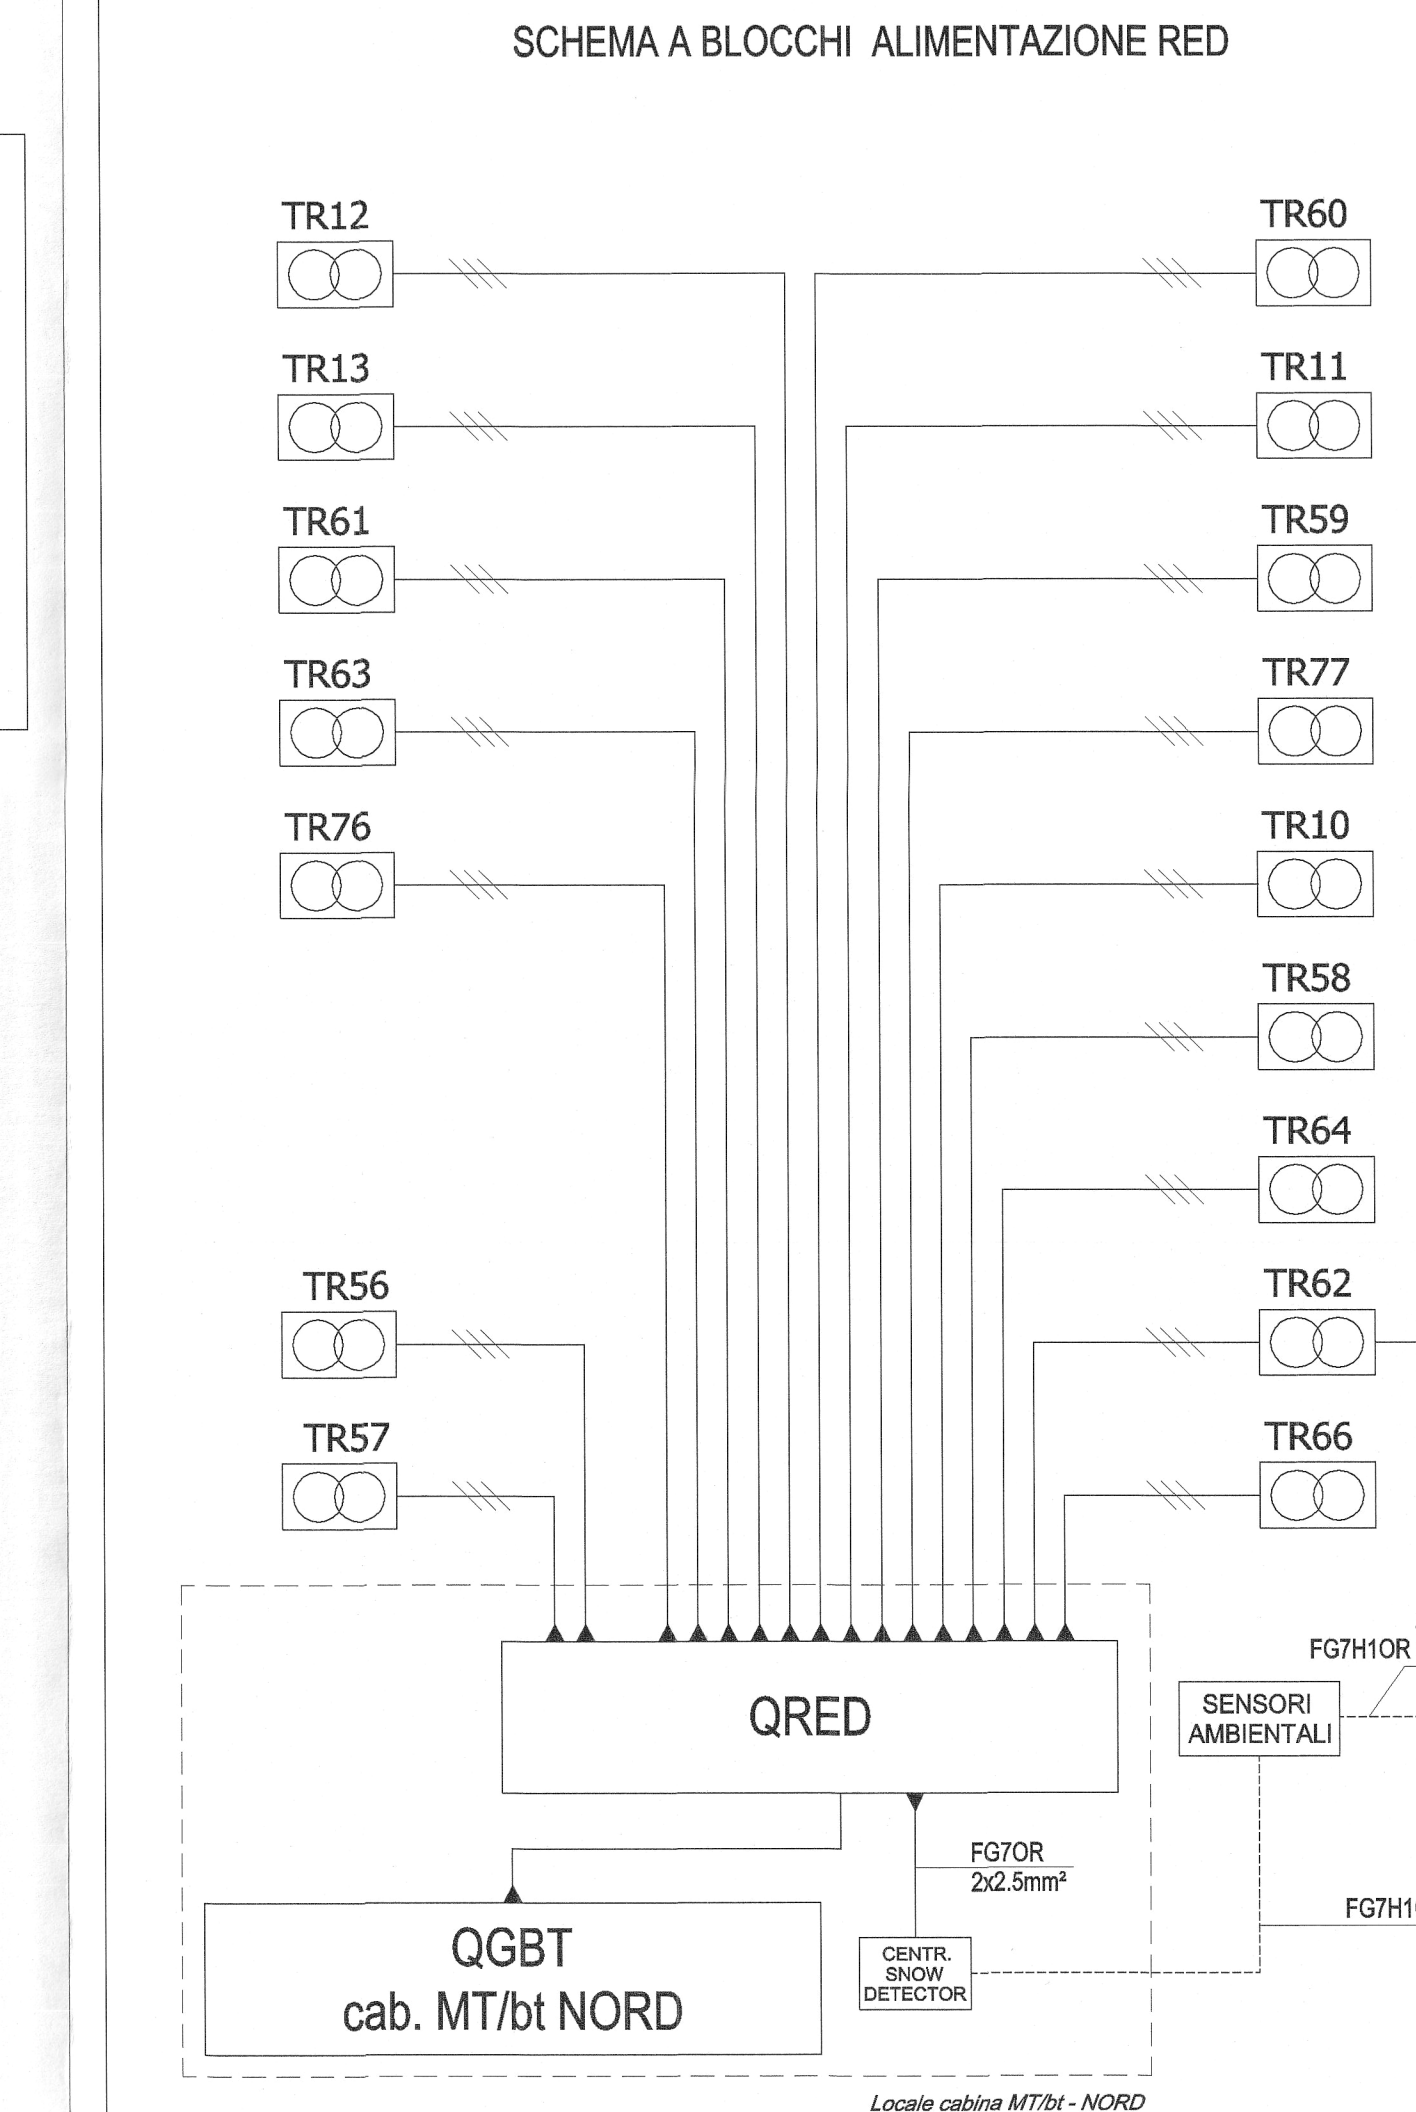


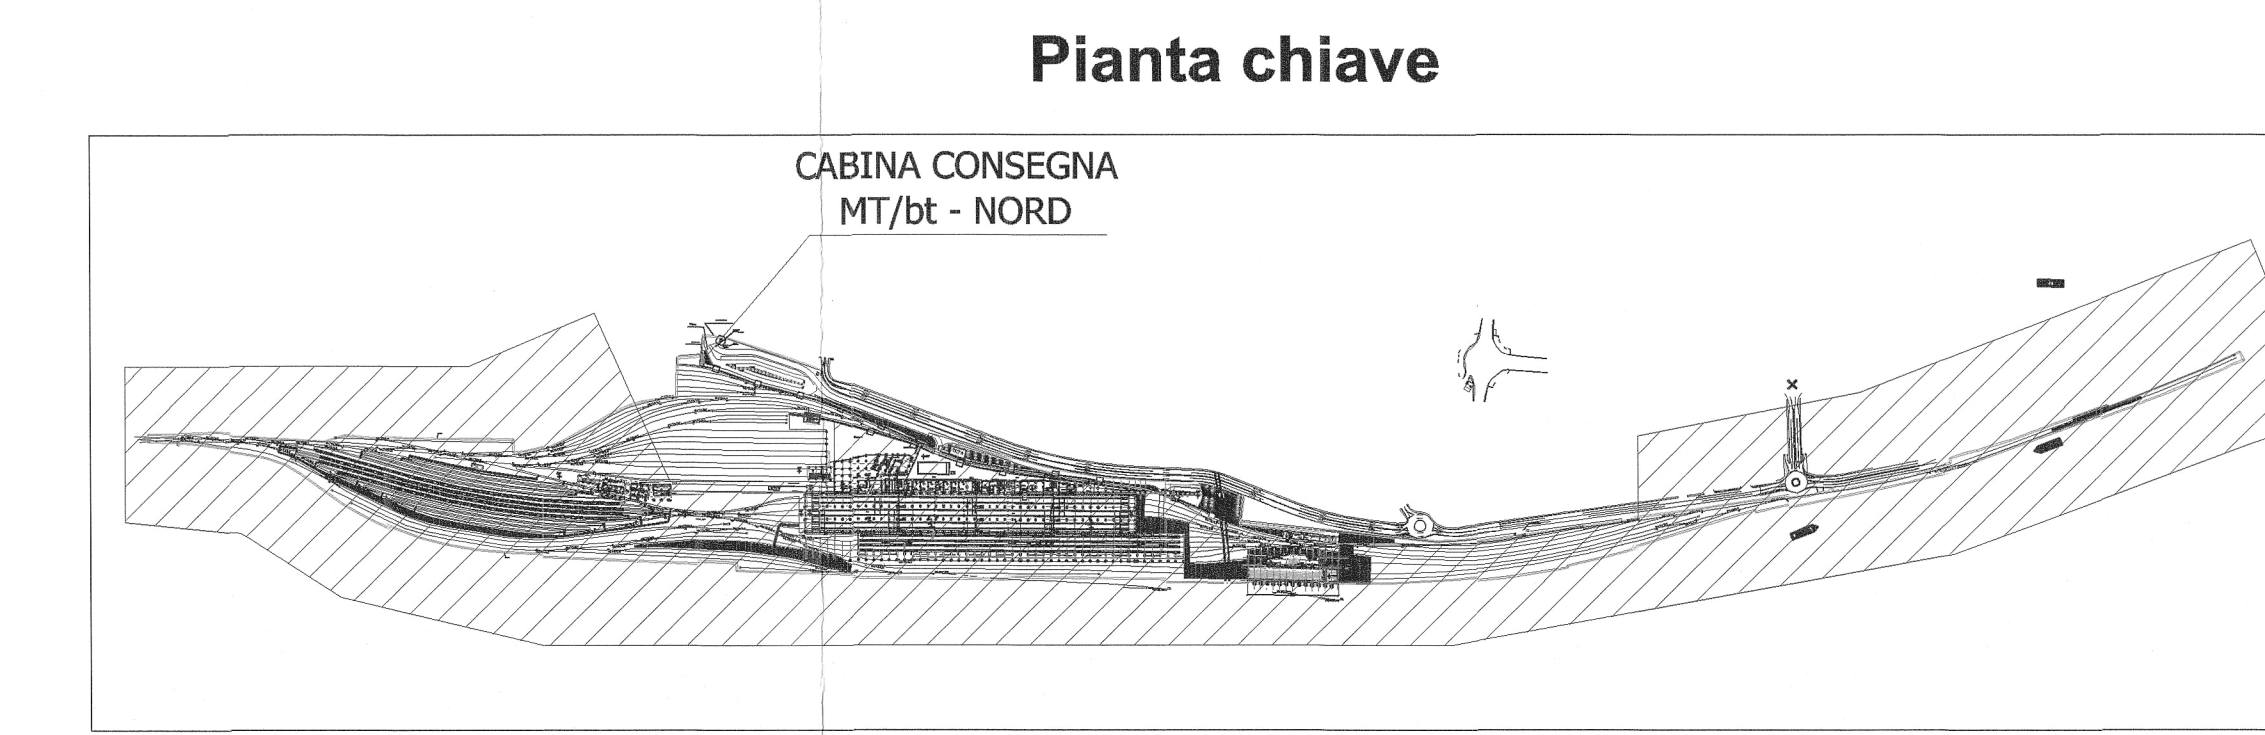

Numero deviativo	Tipa deviativo	Nome trafo	Potenza (KVA)
10	60U17V00,12	TR10	13
11	60U17V00,12	TR11	
12	60U17V00,12	TR12	
13	60U17V00,12	TR13	
06	60U17V00,12	TR56	
57	60U17V00,12	TR57	
58	60U17V00,12	TR58	
59	60U17V00,12	TR59	
00	60U17V00,12	TR60	
01	60U17V00,12	TR61	
02	60U17V00,12	TR62	
03	60U17V00,12	TR63	
04	60U17V00,12	TR64	
05	60U17V00,12	TR65	
66	60U17V00,12	TR66	
76	60U17V00,12	TR76	
77	60U17V00,12	TR77	
TOTALE		17 trafo	13

[illegible]

LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Trasformatore di piasziale rispondente alle normative RFI DPREDT STP IF3 LFI629 e RFI DTGDNISISBTB SF IS 06 365 A. Tensione nominale primario: 400 V 3F. Tensione nominale secondario: 3x24 Vmonefase. Potenza 8/10 KVA (vedi tabella POTENZA CAVI SCALDANTI)
	POZZETTO IN GLS CON CHIUSINO CARRABILE IN ACCIAIO ZINCATO (DIM. INT. 60x60cm)
	Pozzetto in calcestruzzo avente dimensioni interne 100x100x100 cm con chiavino bagnato in lamiara bagnata con targhetta di segnalazione.
	Pozzetto in calcestruzzo avente dimensioni interne 100x100x120 cm con chiavino bagnato in lamiara bagnata con targhetta di segnalazione.
	POZZETTO 100x100 cm (POSA A CURA IS)
	CUNICOLO TT3134 (POSA A CURA IS)
	POLIFORA 4 TUBI Ø 110 PER LFM (POSA A CURA IS)
	CUNICOLO V 317 (POSA A CURA IS)
	POLIFORA 4 TUBI Ø 110 (POSA A CURA LFM)
	CUNICOLO V318 (POSA A CURA LFM)
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
NT0000018DXLFI100001A	Cabina MT/8T consegna Nord Schema elettrico unifilare e fronte quadro MT
NT0000018DXLFI100002A	Cabina MT/80 consegna Nord Schema elettrico unifilare e fronte quadro generale di bassa tensione GS07
NT0000018DXLFI100004A	Cabina MT/8r consegna Nord Schema a blocchi delle alimentazioni elettriche e distribuzione dei carichi

TABELLA CAVI RED											
SILA CAVO		PANTENA		ARRIVO		POTR 0,6/1 KV					
						4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²
RED10	QDPT CAVI CAB/NO	TR10						3x100 m			
RED11	QDPT CAVI CAB/NO	TR11									
RED12	QDPT CAVI CAB/NO	TR12							3x485 m		
RED13	QDPT CAVI CAB/NO	TR13								3x485 m	
RED16	QDPT CAVI CAB/NO	TR16						3x145 m			
RED17	QDPT CAVI CAB/NO	TR17						3x175 m			
RED18	QDPT CAVI CAB/NO	TR18						3x100 m			
RED19	QDPT CAVI CAB/NO	TR19						3x115 m			
RED20	QDPT CAVI CAB/NO	TR20								3x400 m	
RED21	QDPT CAVI CAB/NO	TR21							3x350 m		
RED23	QDPT CAVI CAB/NO	TR23							3x350 m		
RED24	QDPT CAVI CAB/NO	TR24							3x175 m		
RED26	QDPT CAVI CAB/NO	TR26						3x100 m			
RED27a	QDPT CAVI CAB/NO	TR27a							3x185 m		
RED27b	QDPT CAVI CAB/NO	TR27b						3x150 m			
RED27c	QDPT CAVI CAB/NO	TR27c								3x135 m	
RED27d-45	QDPT CAVI CAB/NO	TR27d-TR26									
S.D.											
Comp. S.D.						See. SHOT DETECTOR					
T O T A L E [m]						2.550		5.445		3.180	

TABELLA POTENZA CAVI CAB/NO

COMMITTENTE:	 TRENTITALIA GRUPPO RINNOVABILI DEL TRENTO ITALIANO
PROGETTAZIONE:	 ITALFERR Ing. E. RINALDI - Ing. G. RINALDI
U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA	
PROGETTO DEFINITIVO	
NODO DI TORINO TORINO SMISTAMENTO NUOVO IMPIANTO DI MANUTENZIONE CORRENTE (IMC) Cabina MT/BT consegna Nord	